


Izolinie stężeń maksymalnych pyłu zawieszonego PM10,  $\mu\text{g}/\text{m}^3$   
(dopuszcz.  $280 \mu\text{g}/\text{m}^3$ )




**LEGENDA:**



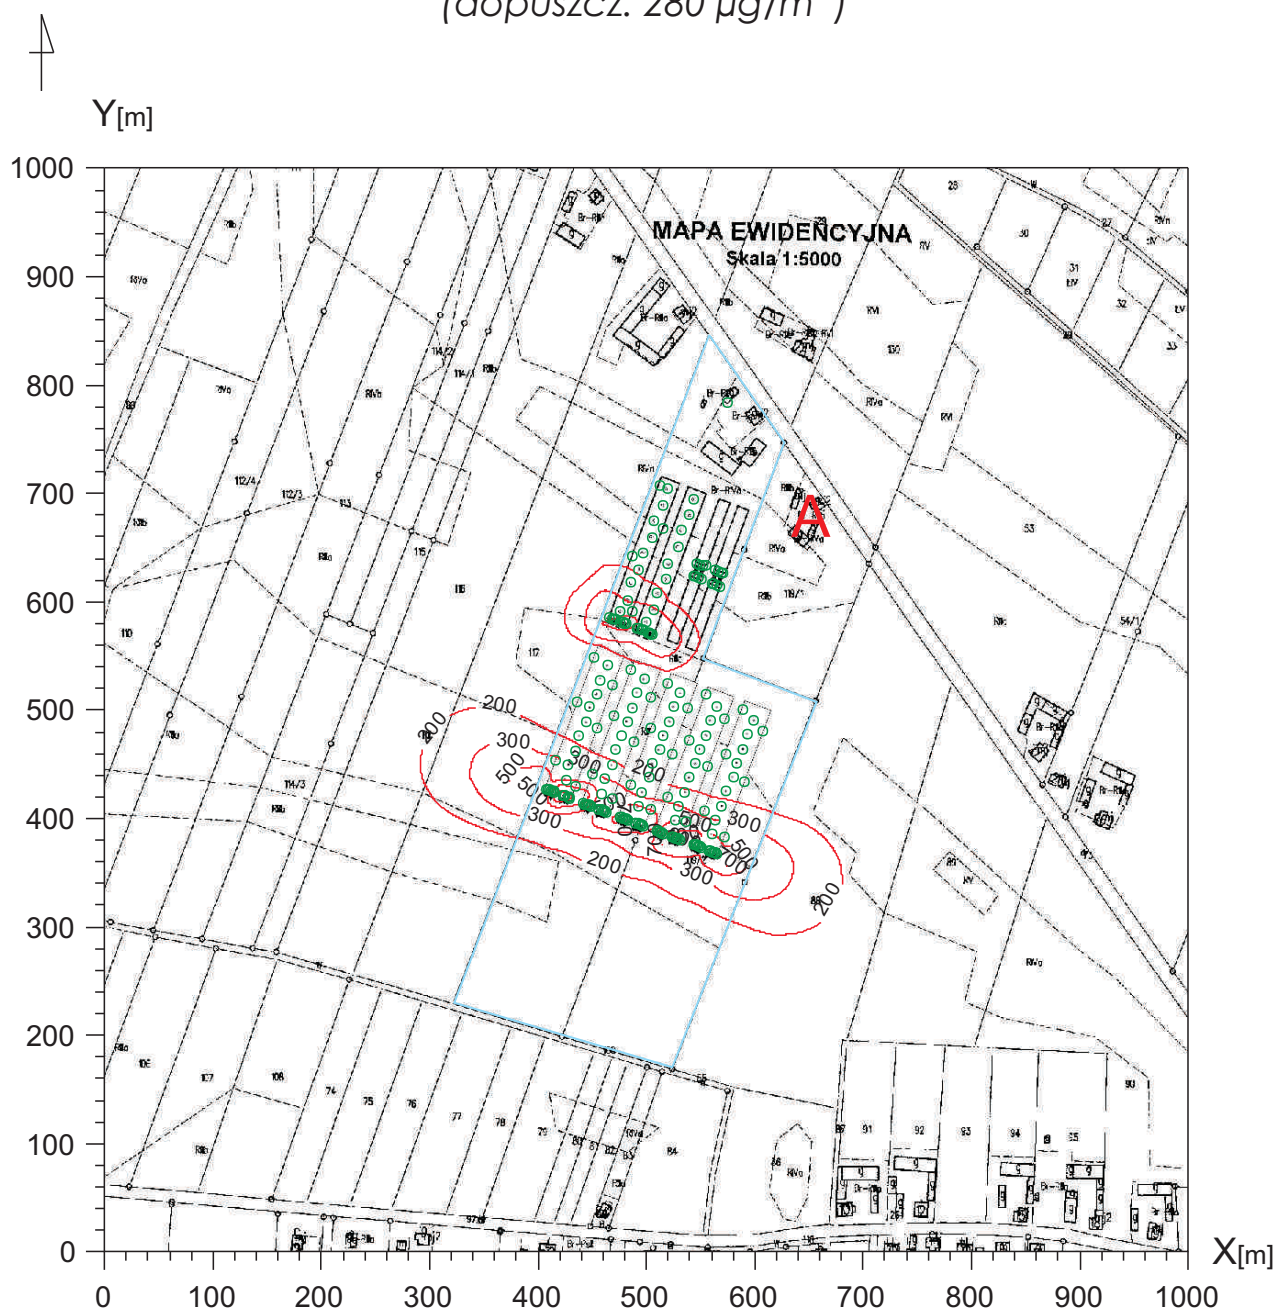

- - izolinie stężeń
- 50 - wartości stężeń
- - teren inwestycji
- - emitory

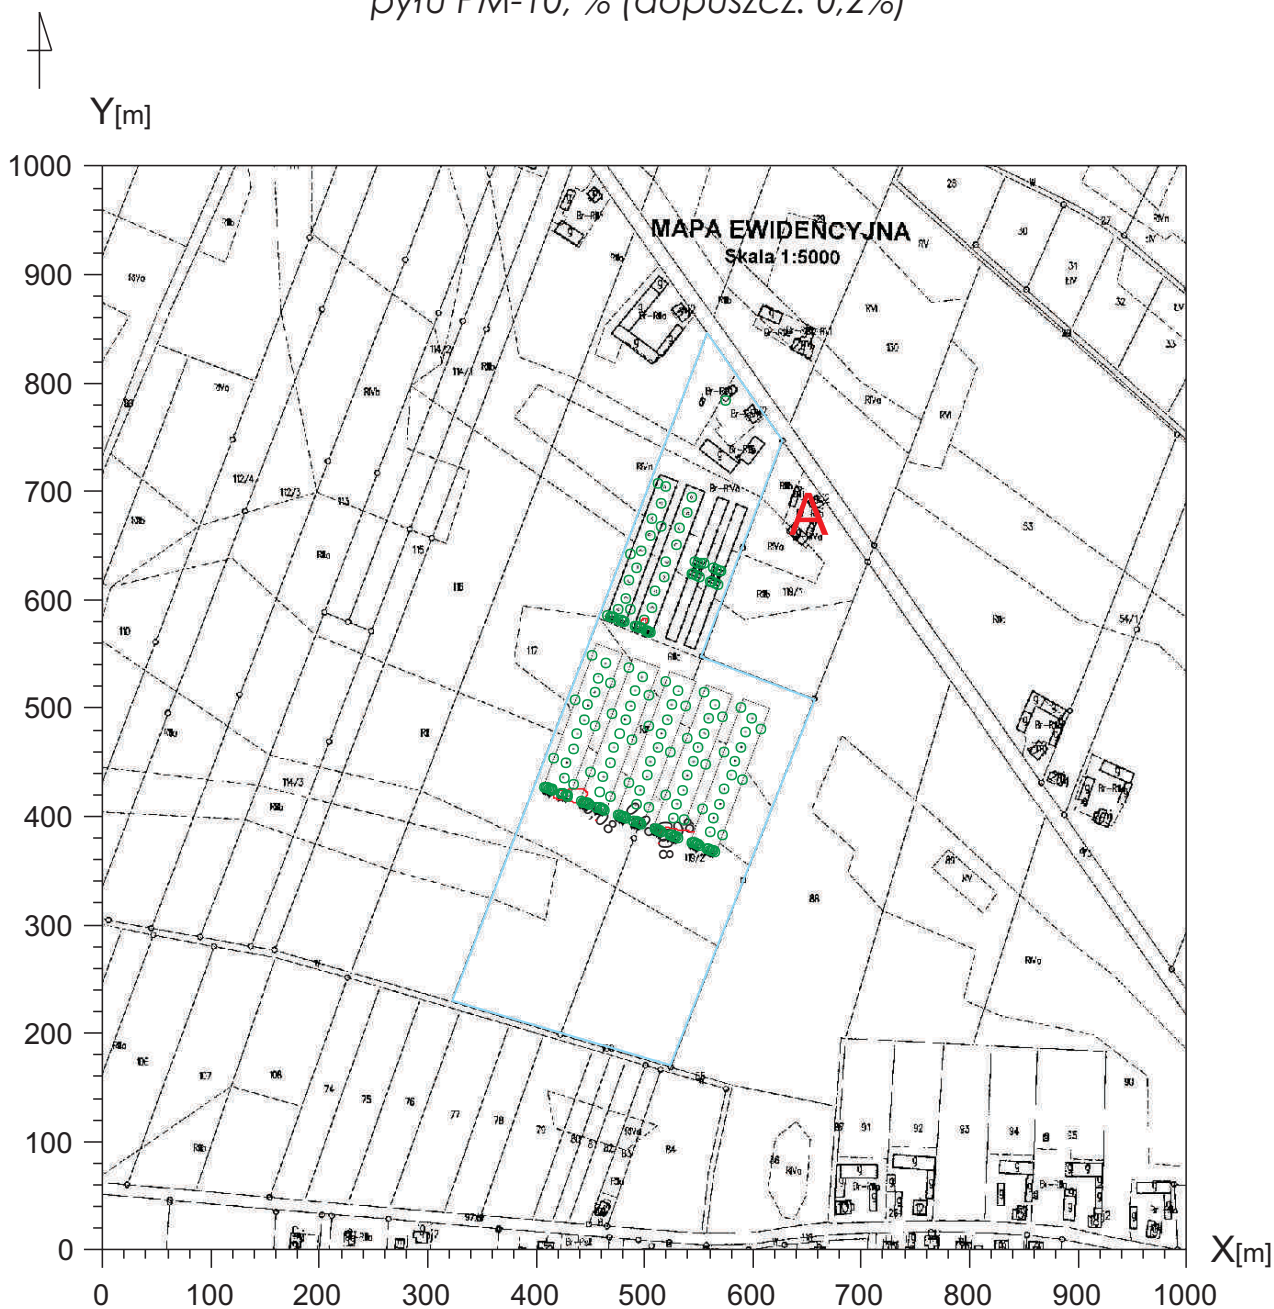A - Budynek na działce 119/1

Izolinie częstości przekroczeń stężeń jednogodzinnych  $280 \mu\text{g}/\text{m}^3$   
pyłu  $\text{PM}_{10}$ , % (dopuszcz. 0,2%)




**LEGENDA:**

-  - izolinie stężeń
-  - wartości stężeń
-  - teren inwestycji
-  - emitery

 - Budynek na działce 119/1

Izolinie stężeń średnich pyłu zawieszonego PM10,  $\mu\text{g}/\text{m}^3$   
(dyspoz.  $14 \mu\text{g}/\text{m}^3$ )

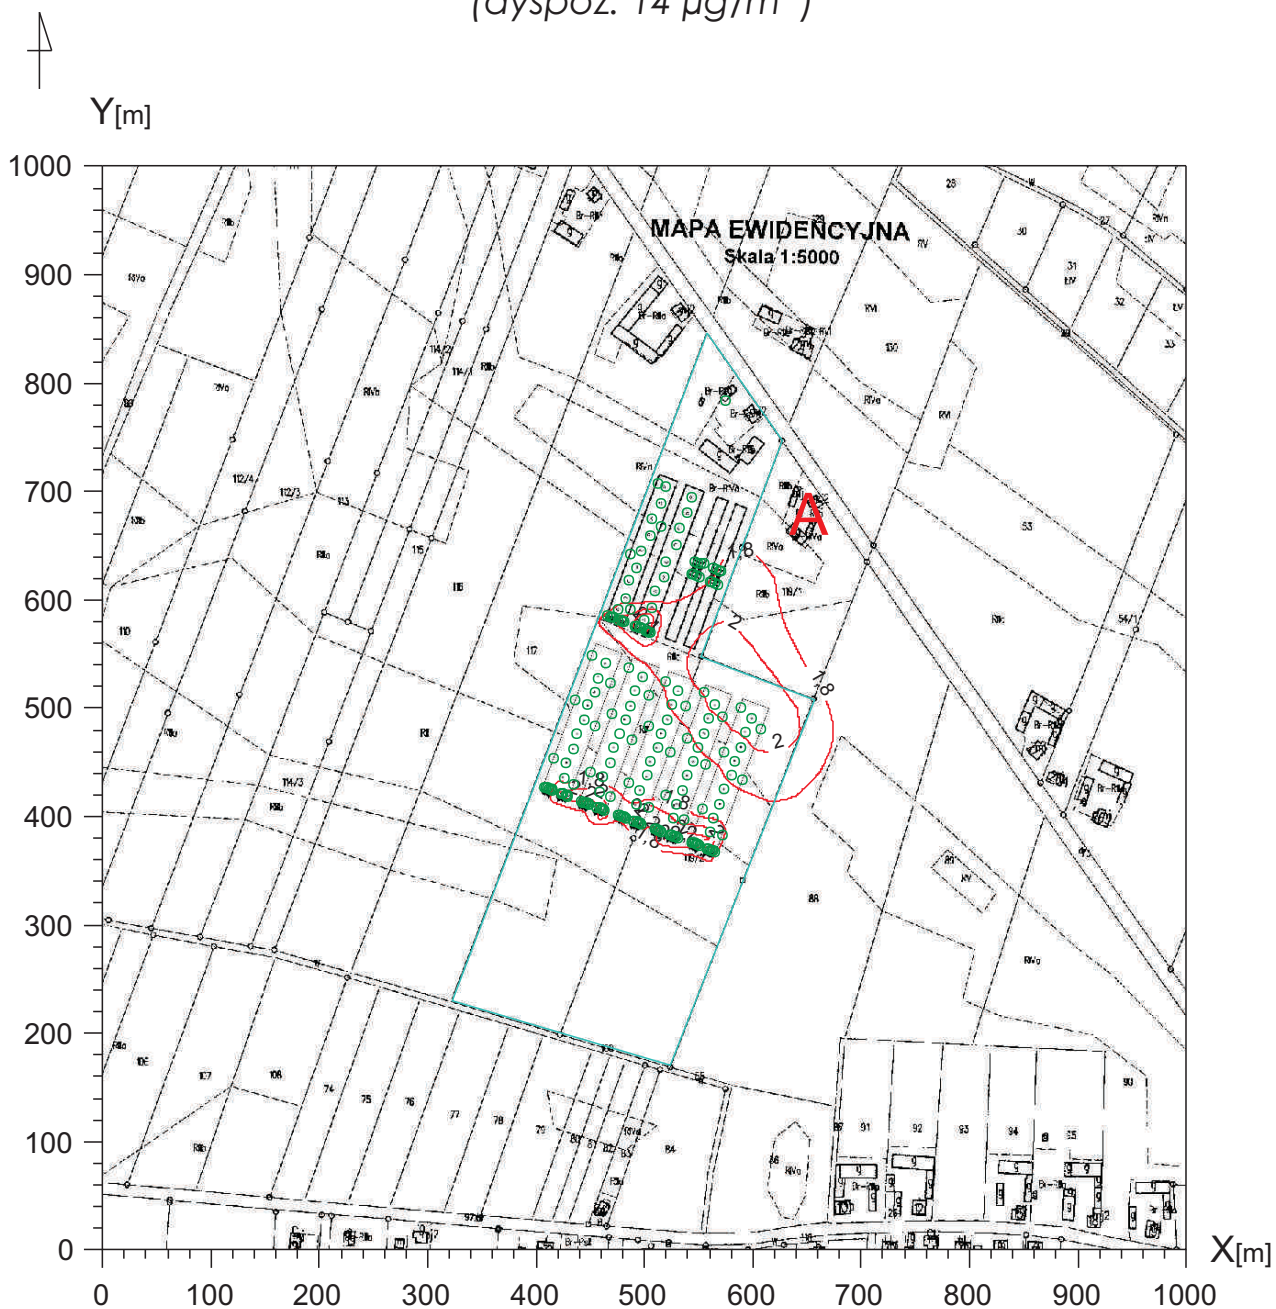


**LEGENDA:**

- - izolinie stężeń
- 50 - wartości stężeń
- - teren inwestycji
- - emitory

A - Budynek na działce 119/1



Opad pyłu + tłu,  $\text{g/m}^2/\text{rok}$   
(dopuszcz.  $180 \text{ g/m}^2/\text{rok}$ )

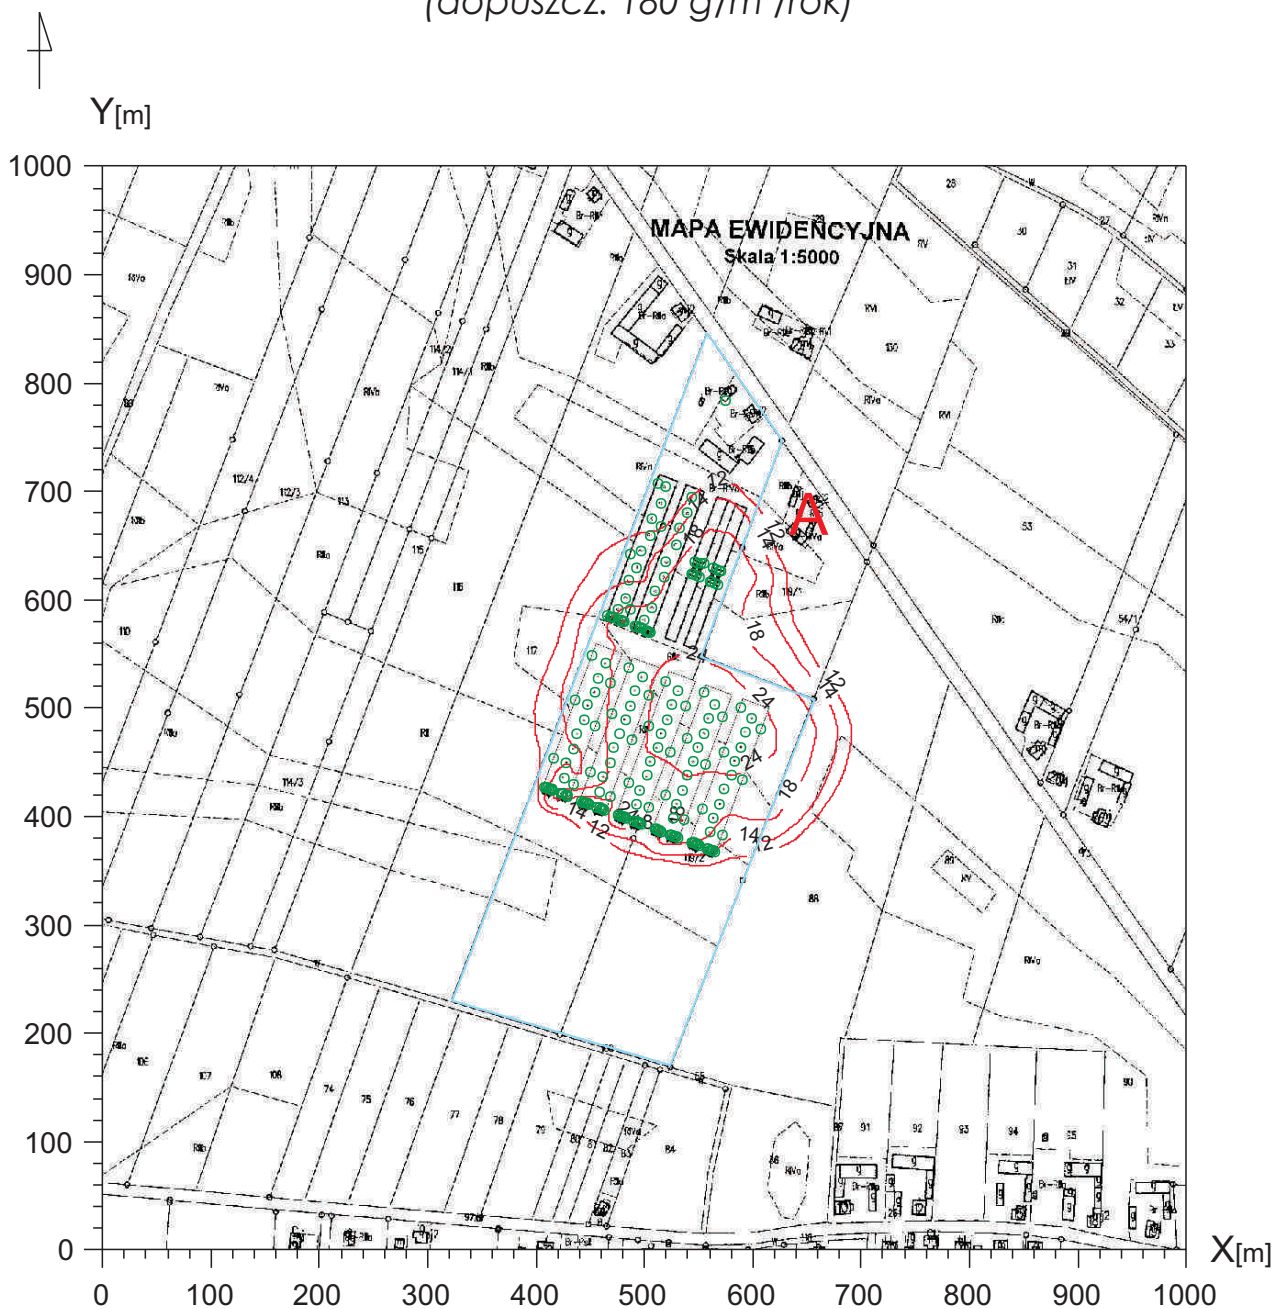


### LEGENDA:

- - izolinie stężeń
- 50 - wartości stężeń
- - teren inwestycji
- - emitory

A - Budynek na działce 119/1

Izolinie stężeń średnich pyłu zawieszonego  $PM_{2.5}$ ,  $\mu g/m^3$   
(dyspoz.  $1 \mu g/m^3$ )

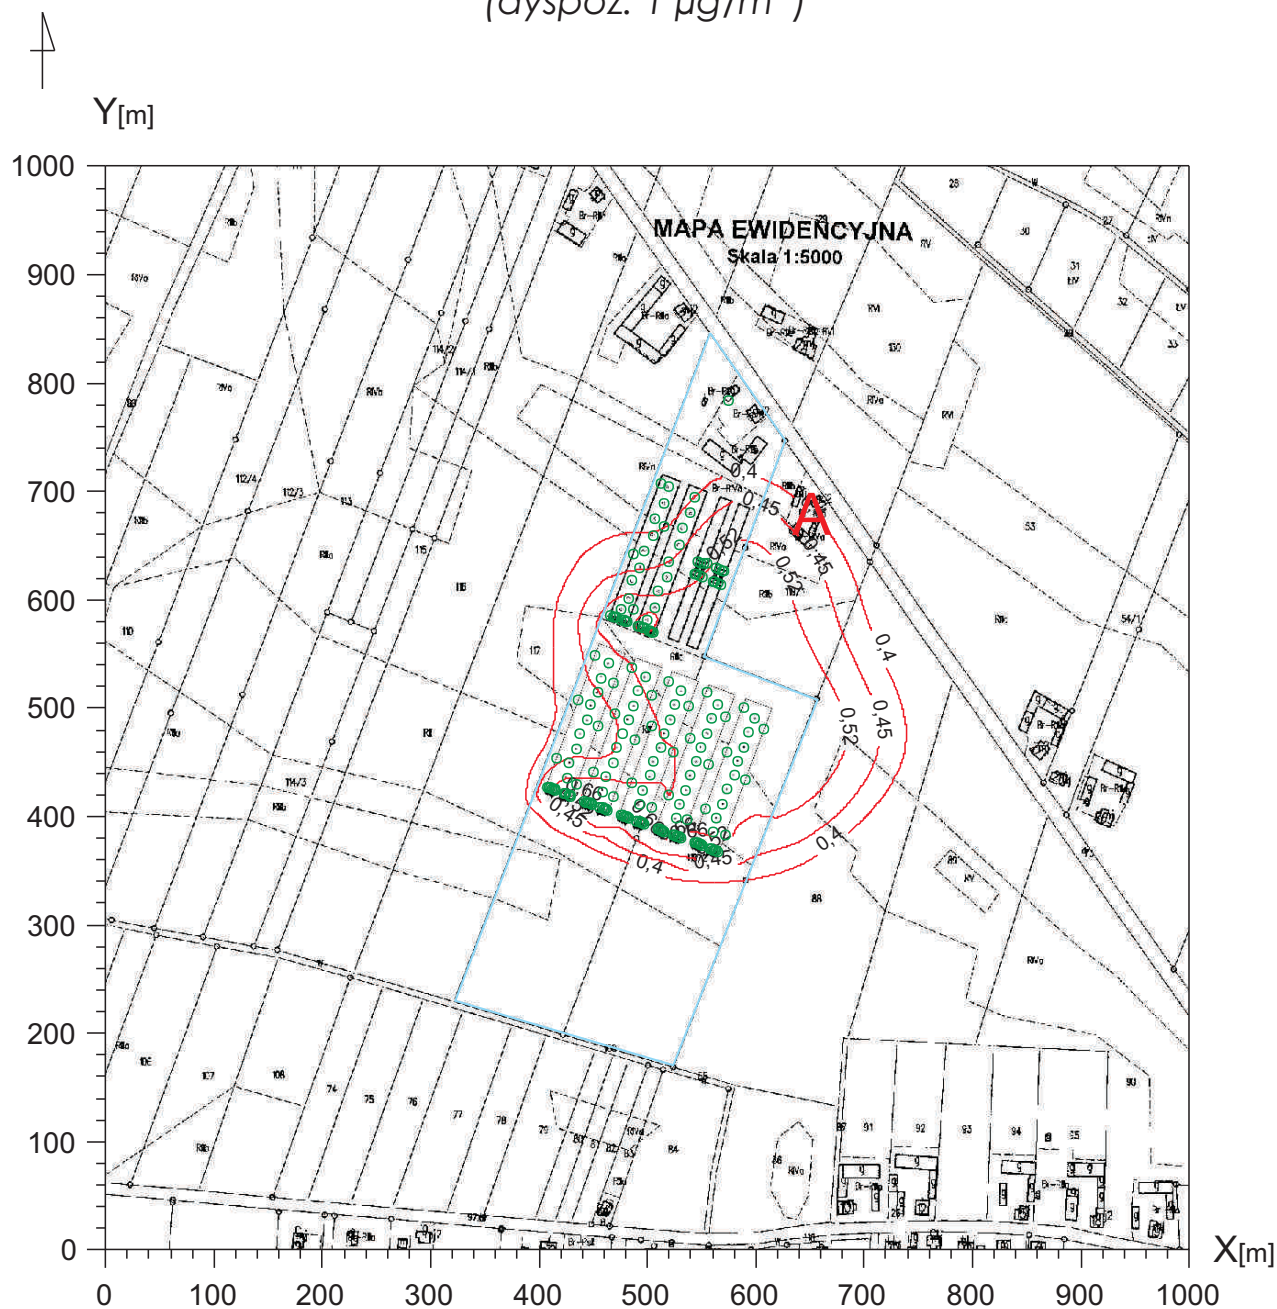


**LEGENDA:**

- - izolinie stężeń
- 50 - wartości stężeń
- - teren inwestycji
- - emitory

A - Budynek na działce 119/1

Izolinie stężeń maksymalnych dwutlenku siarki,  $\mu\text{g}/\text{m}^3$   
(dopuszcz.  $350 \mu\text{g}/\text{m}^3$ )

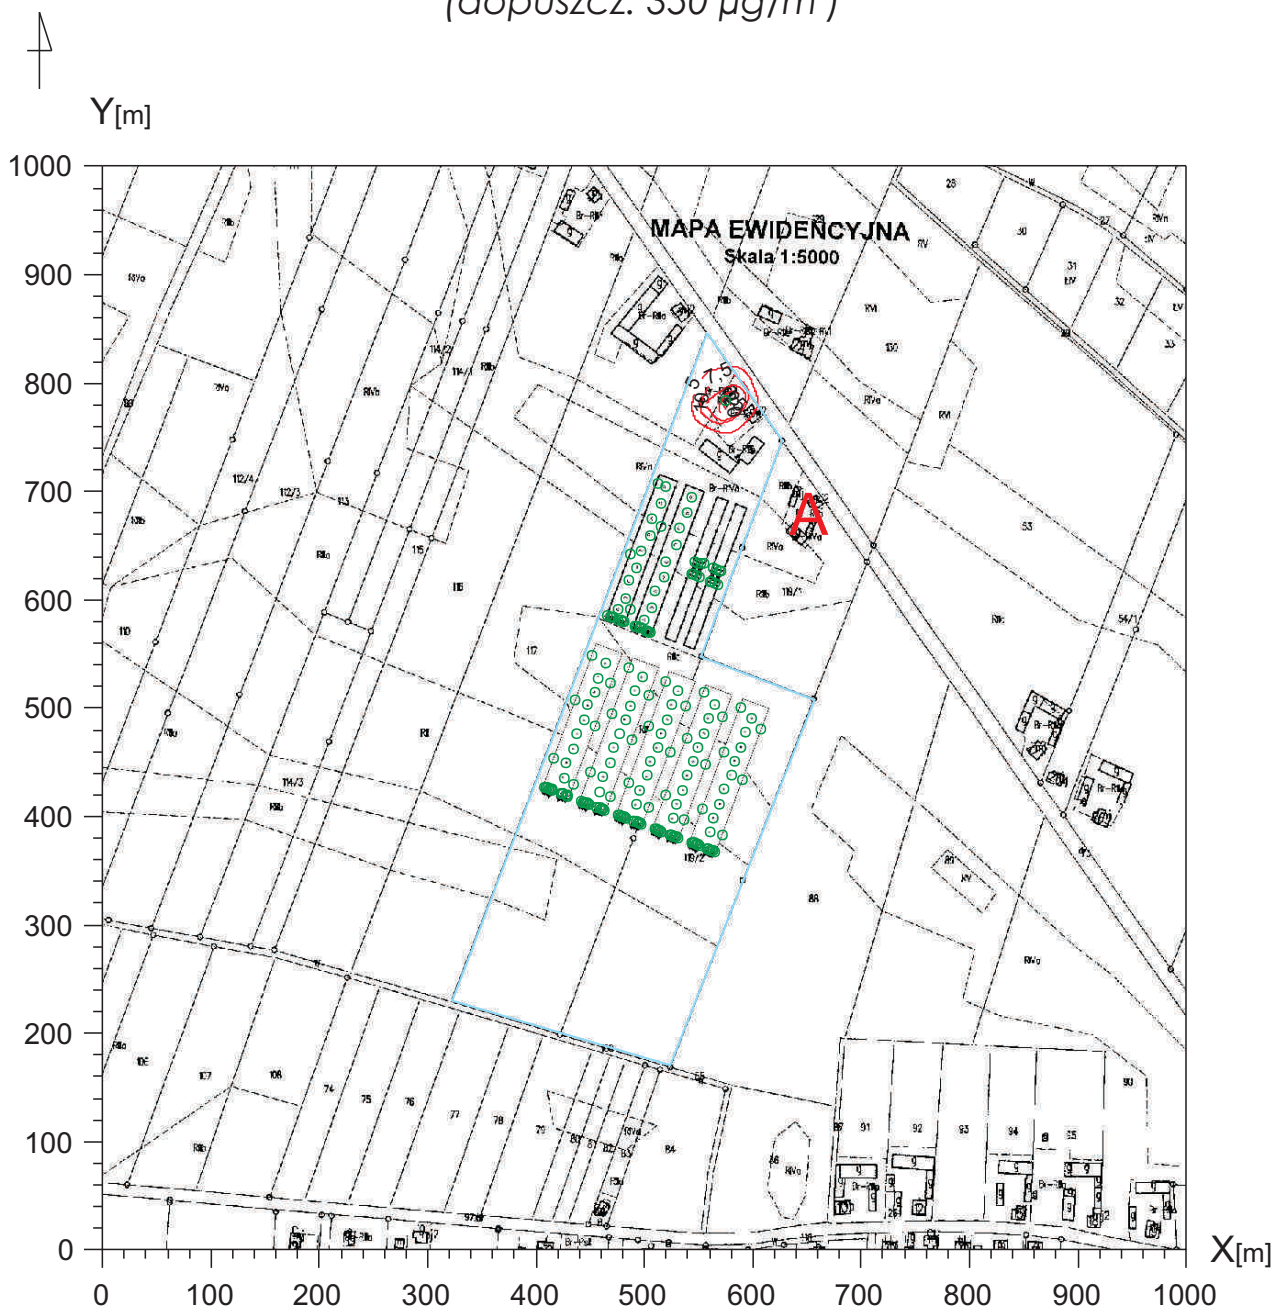


**LEGENDA:**

- - izoliny stężeń
- - wartości stężeń
- - teren inwestycji
- - emitery

A - Budynek na działce 119/1



Izolinie stężeń średnich dwutlenku siarki,  $\mu\text{g}/\text{m}^3$   
(dyspoz.  $17 \mu\text{g}/\text{m}^3$ )

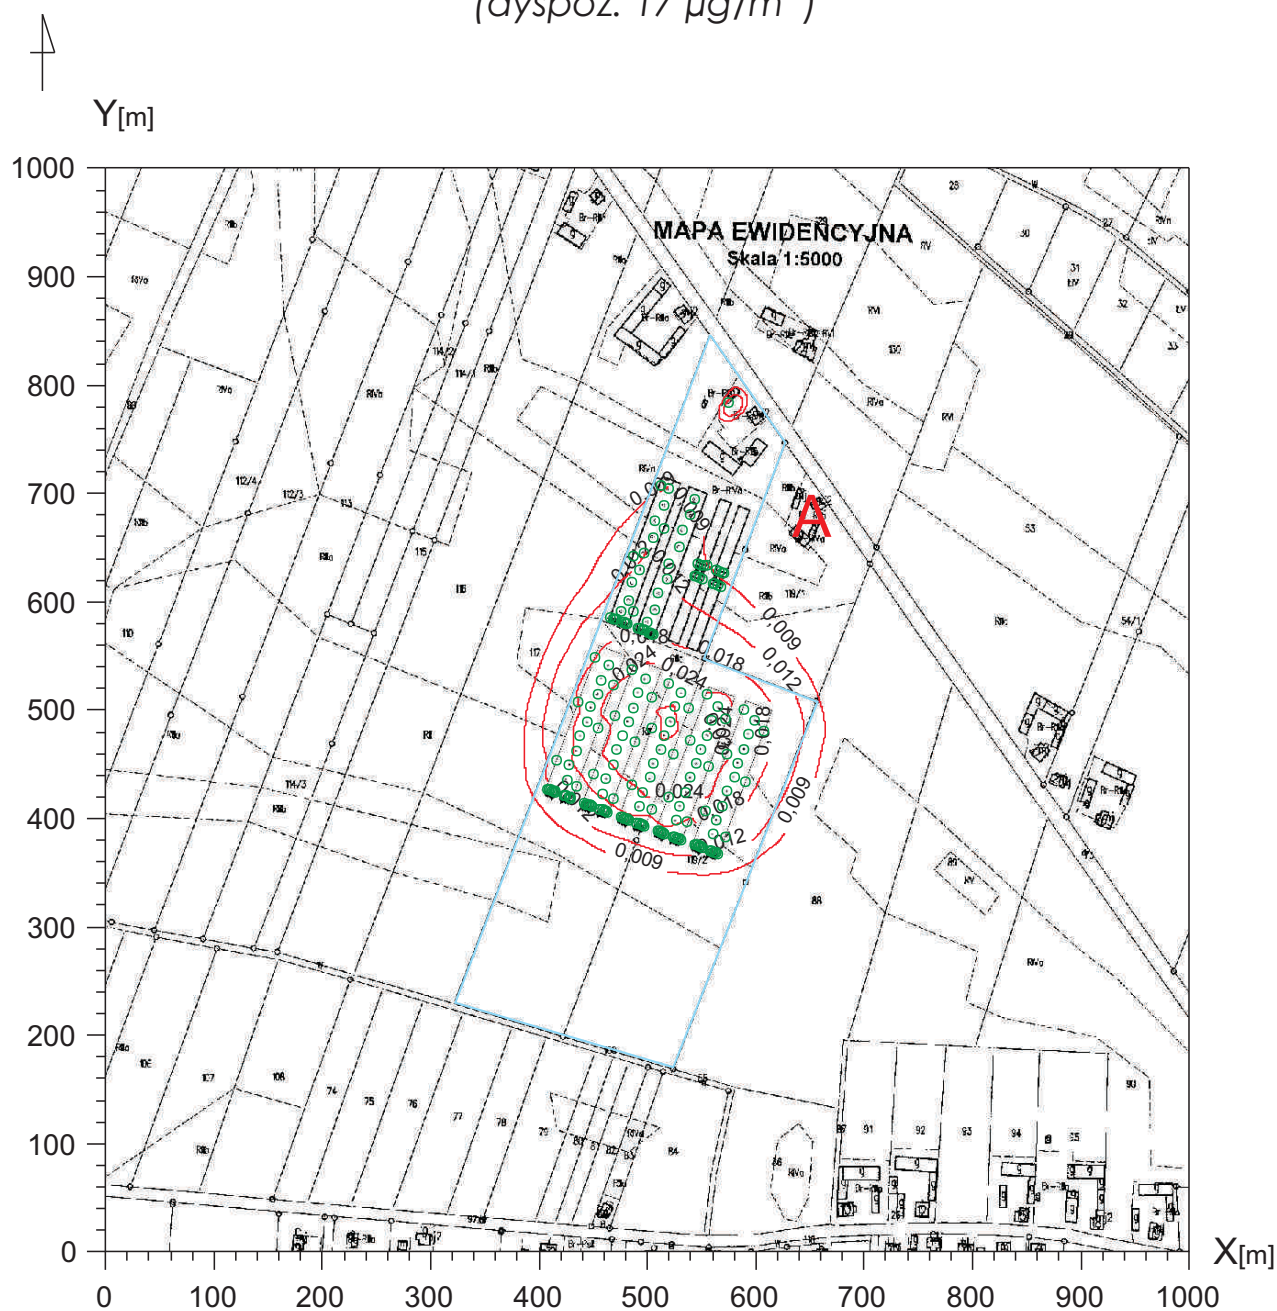


**LEGENDA:**

- - izolinie stężeń
- o - wartości stężeń
- - teren inwestycji
- o - emitory

A - Budynek na działce 119/1

Izolinie stężeń maksymalnych tlenków azotu,  $\mu\text{g}/\text{m}^3$   
(dopuszcz.  $200 \mu\text{g}/\text{m}^3$ )

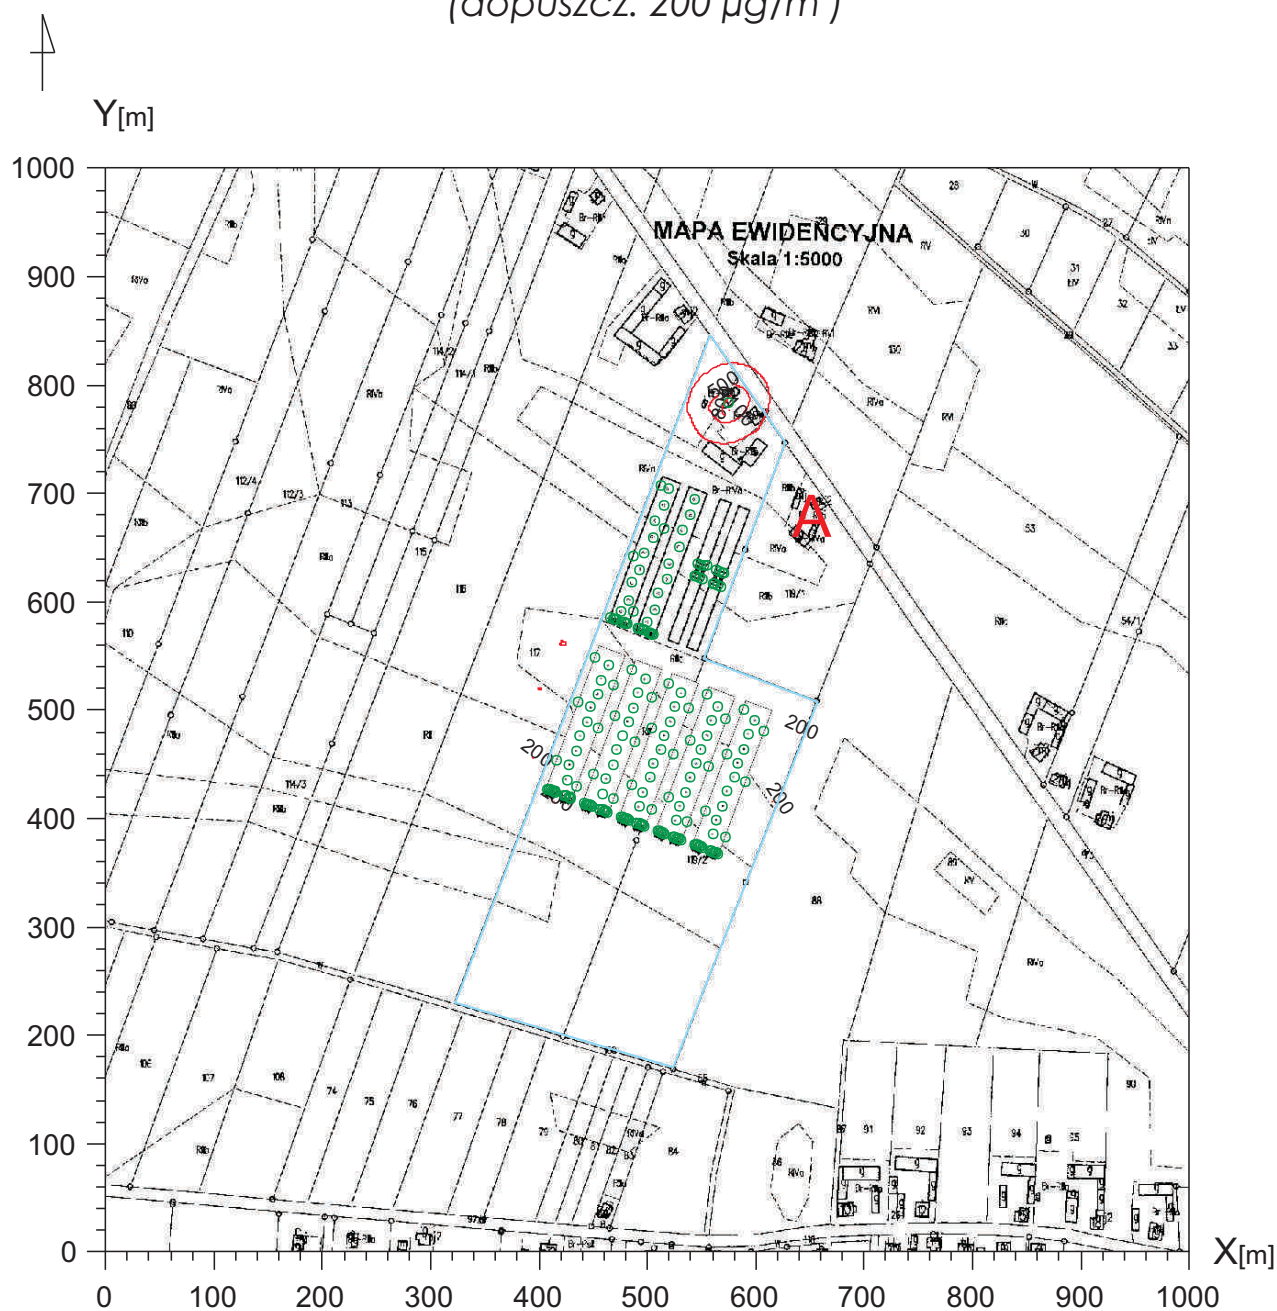


**LEGENDA:**

- - izolinie stężeń
- 50 - wartości stężeń
- - teren inwestycji
- - emitory





A - Budynek na działce 119/1

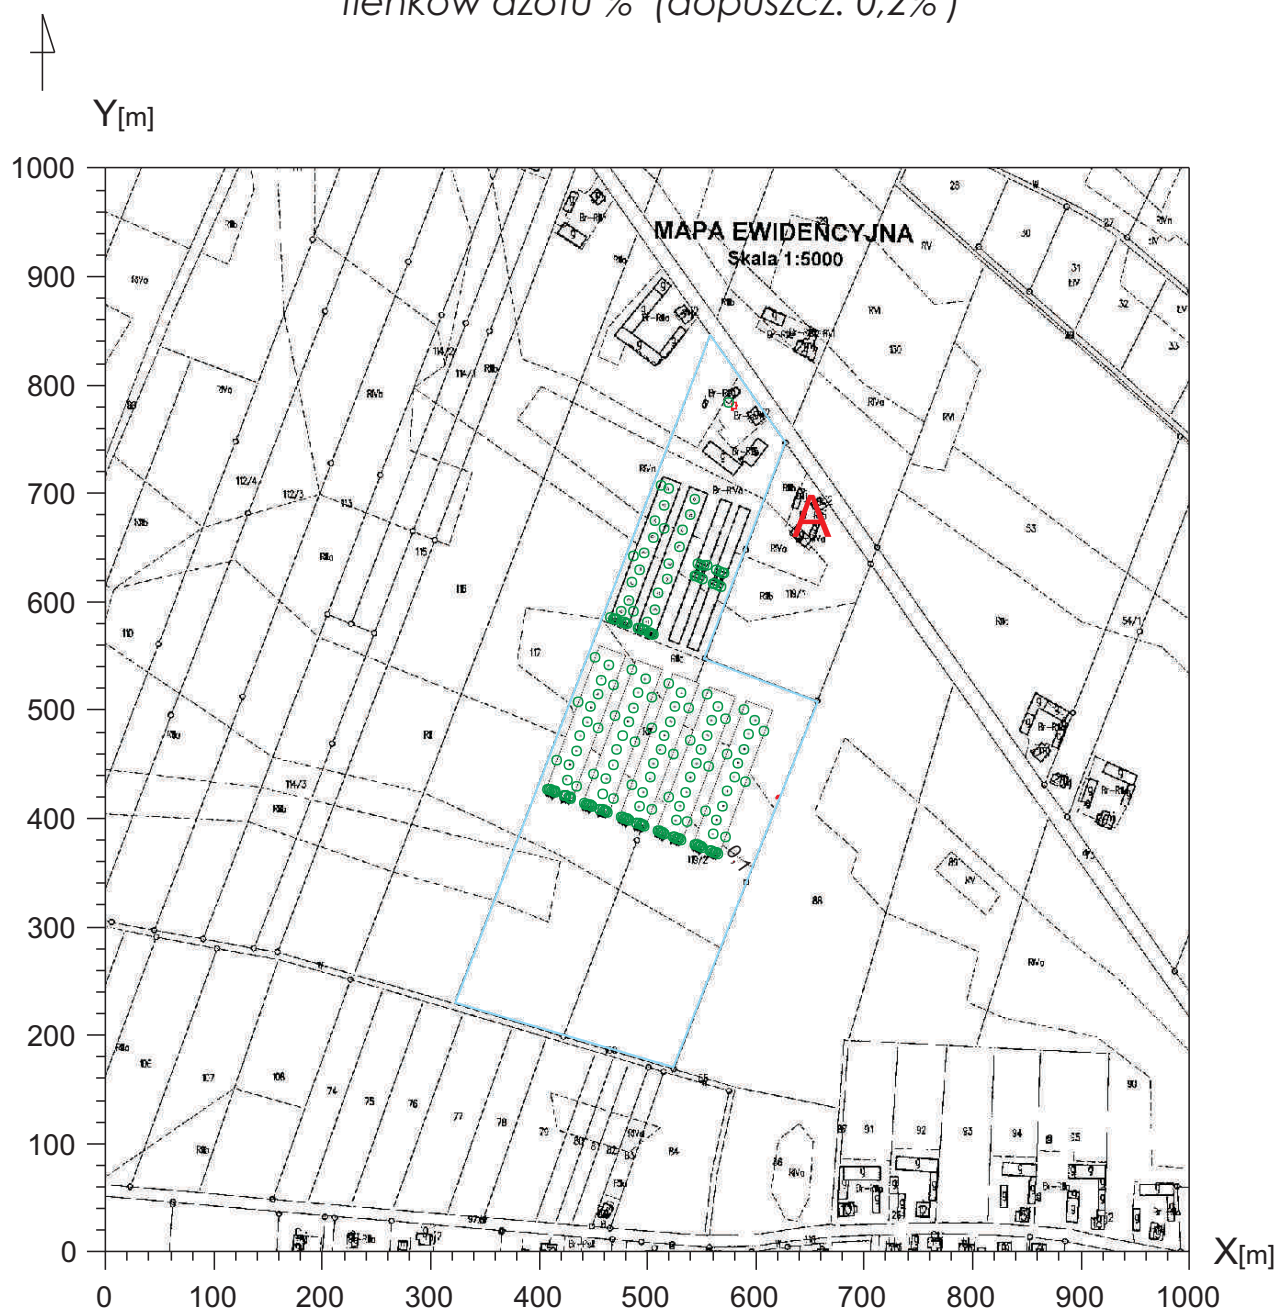

Izolinie częstości przekroczeń stężeń jednogodzinnych  $200 \mu\text{g}/\text{m}^3$   
tlenków azotu % (dopuszcz.  $0,2\%$ )




**LEGENDA:**

-  - izoliny stężeń
-  - wartości stężeń
-  - teren inwestycji
-  - emitory

 - Budynek na działce 119/1

Izolinie stężeń średnich tlenków azotu,  $\mu\text{g}/\text{m}^3$   
(dyspoz.  $29 \mu\text{g}/\text{m}^3$ )

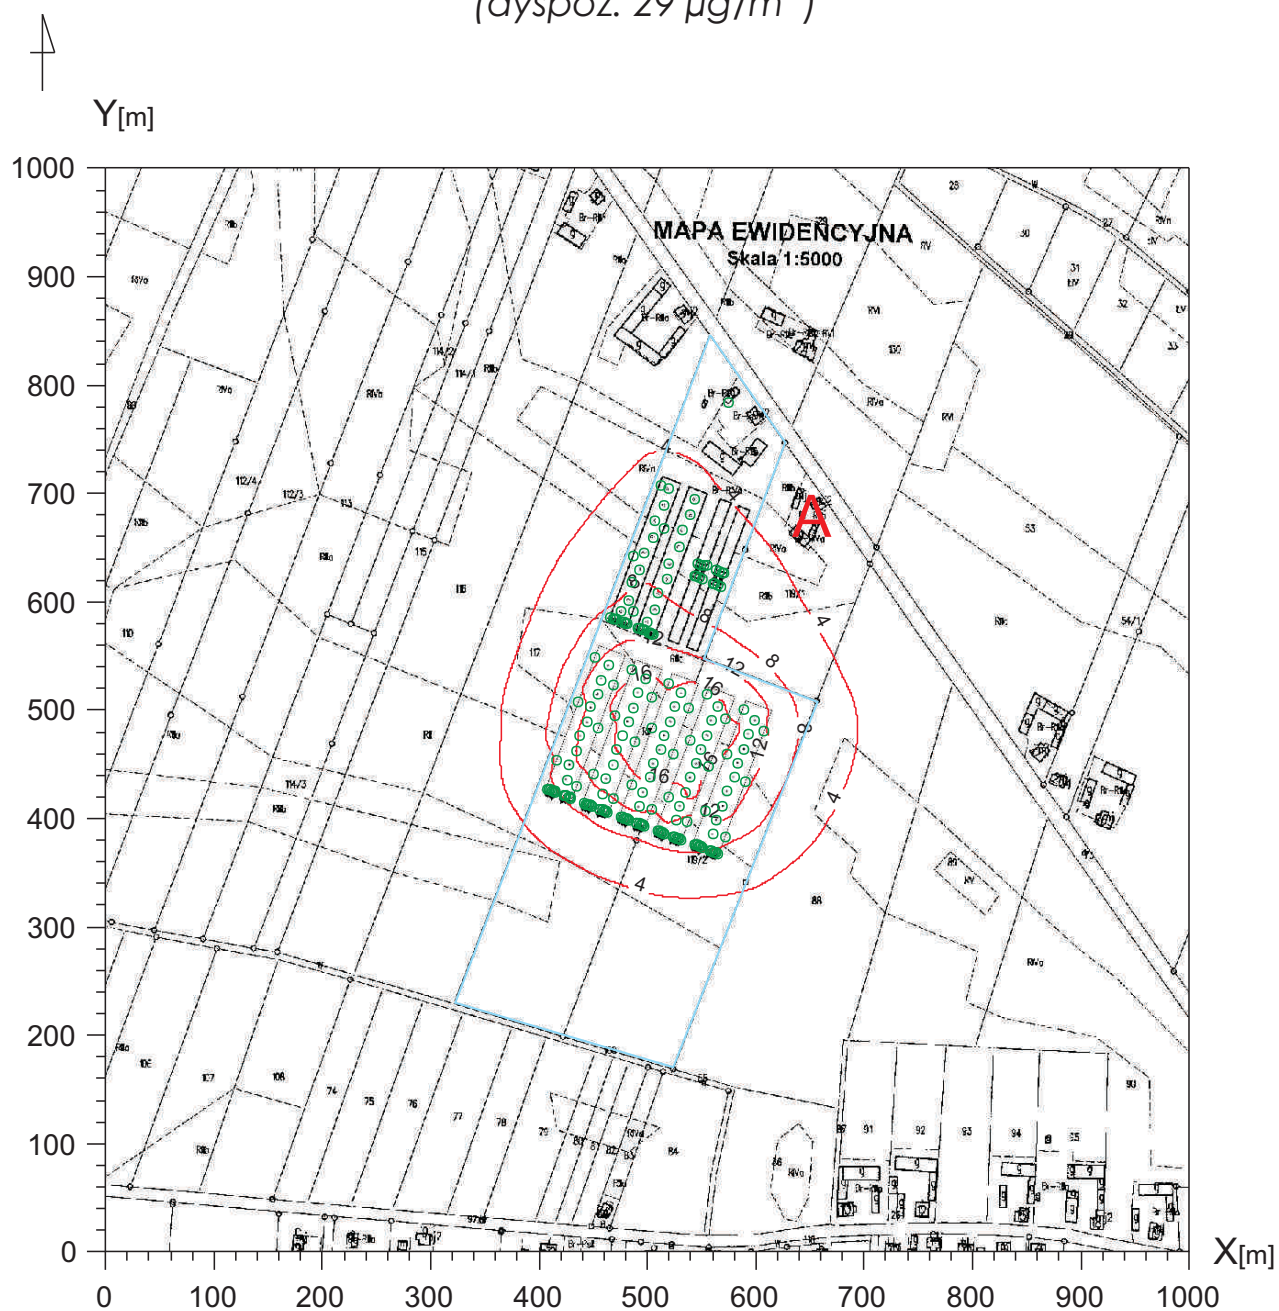


**LEGENDA:**

- - izolinie stężeń
- 50 - wartości stężeń
- - teren inwestycji
- - emitory

A - Budynek na działce 119/1

Izolinie stężeń maksymalnych tlenku węgla,  $\mu\text{g}/\text{m}^3$   
(dopuszcz.  $30000 \mu\text{g}/\text{m}^3$ )

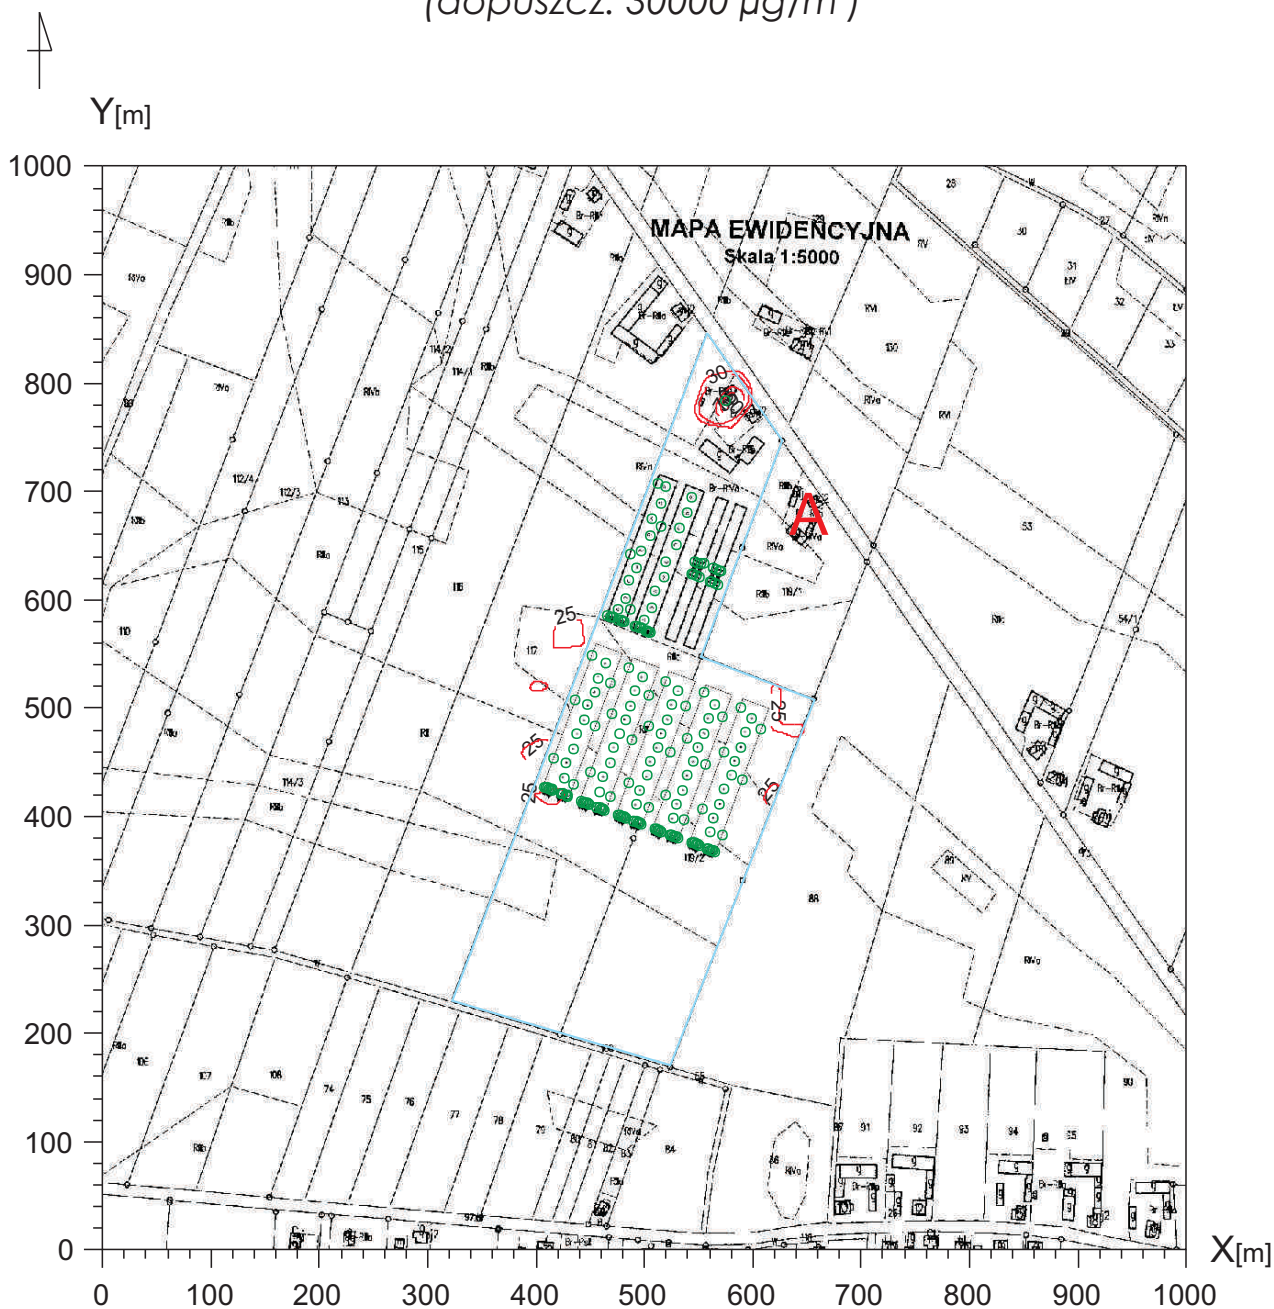


**LEGENDA:**

- - izolinie stężeń
- 50 - wartości stężeń
- - teren inwestycji
- - emitory

A - Budynek na działce 119/1



Izolinie stężeń maksymalnych amoniaku,  $\mu\text{g}/\text{m}^3$   
(dopuszcz.  $400 \mu\text{g}/\text{m}^3$ )

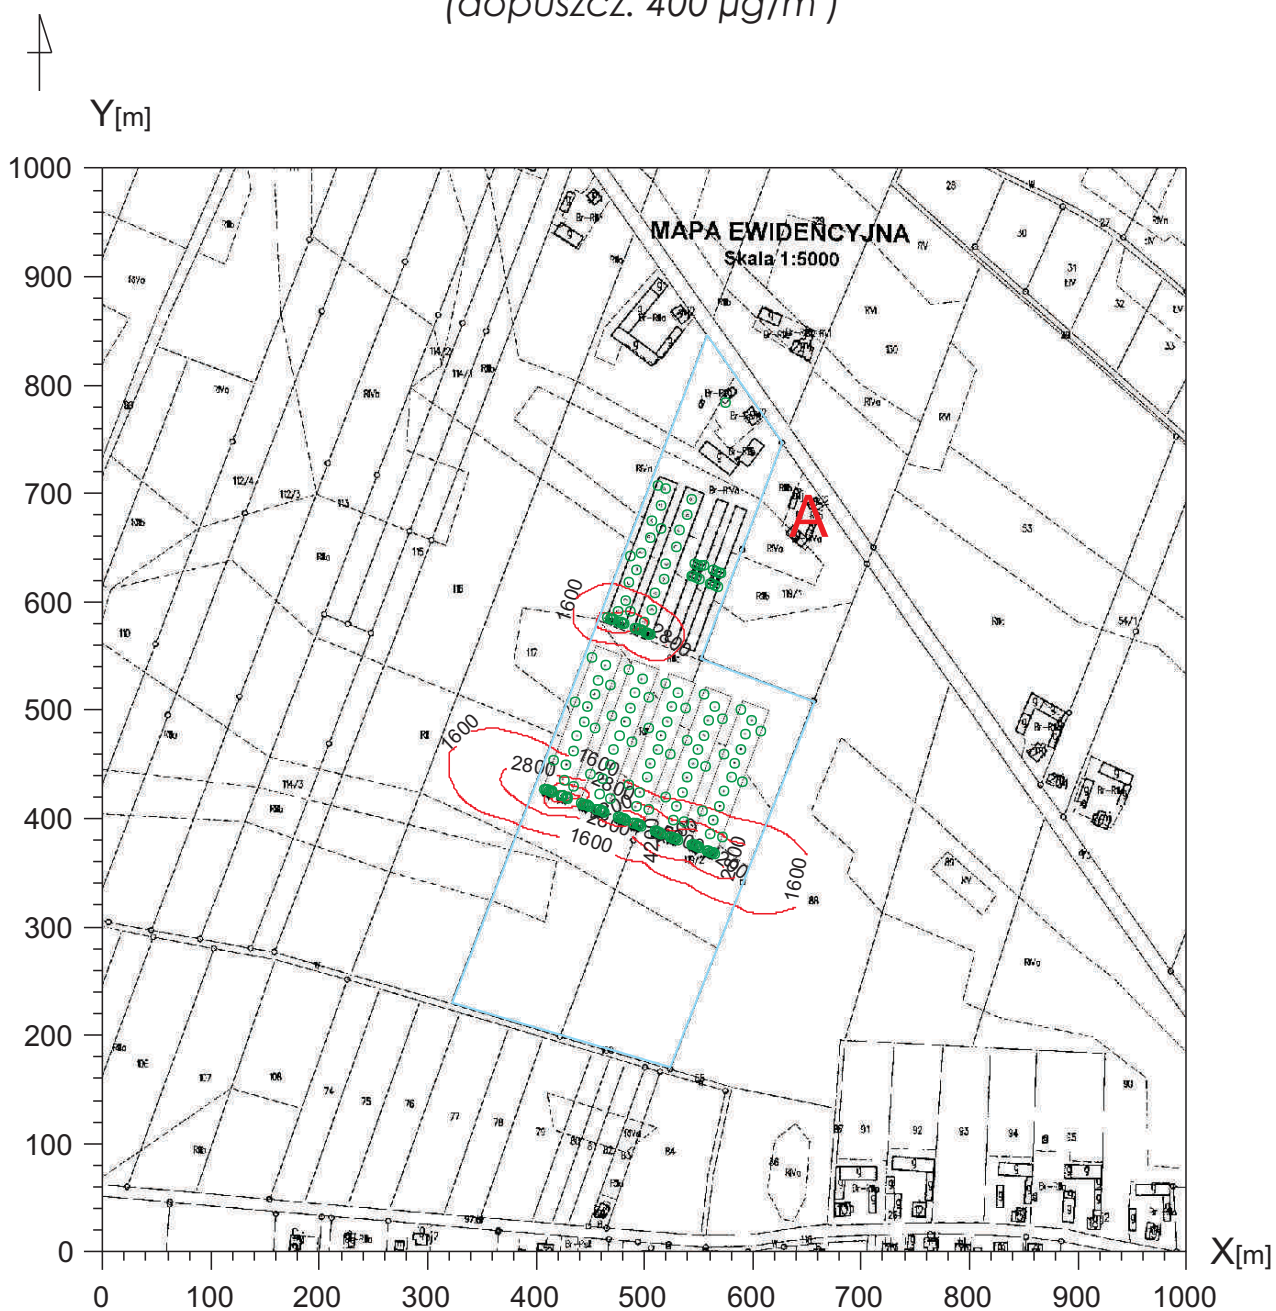


**LEGENDA:**

- - izoliny stężeń
- 50 - wartości stężeń
- - teren inwestycji
- - emitery

A - Budynek na działce 119/1

Izolinie częstości przekroczeń stężeń jednogodzinnych  $400 \mu\text{g}/\text{m}^3$   
amoniaku, % (dopuszcz. 0,2%)

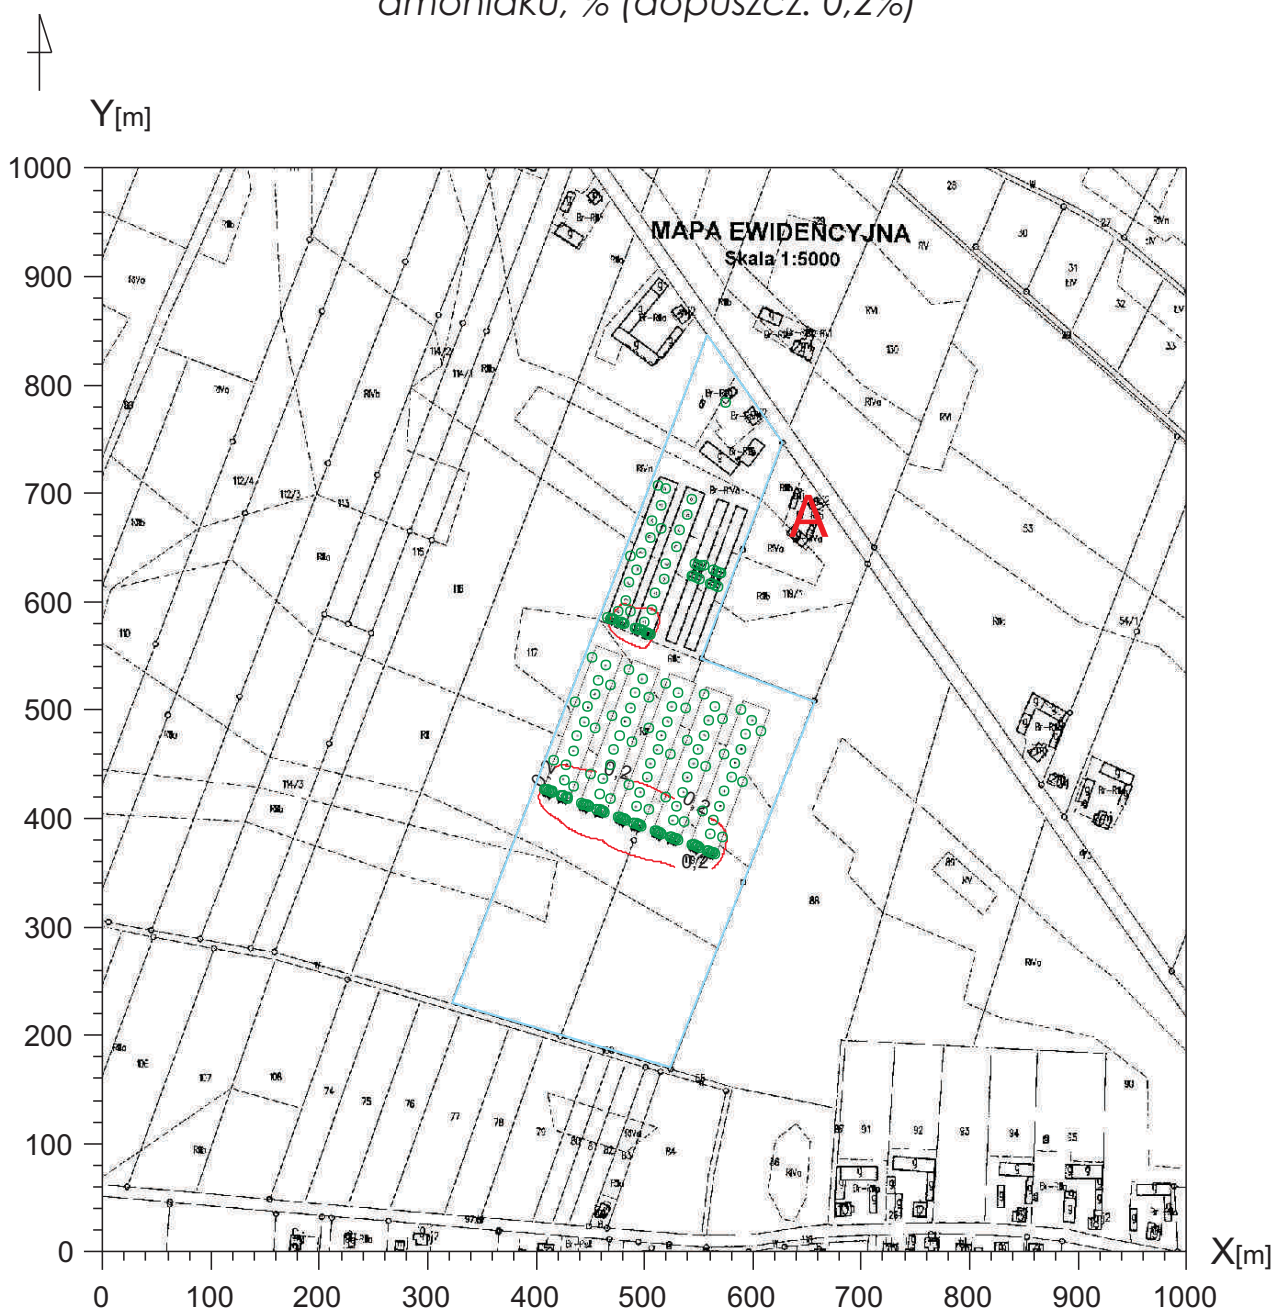


### LEGENDA:

- - izolinie stężeń
- o - wartości stężeń
- - teren inwestycji
- o - emitory

A - Budynek na działce 119/1

Izolinie stężeń średnich amoniaku,  $\mu\text{g}/\text{m}^3$   
(dyspoz.  $45 \mu\text{g}/\text{m}^3$ )

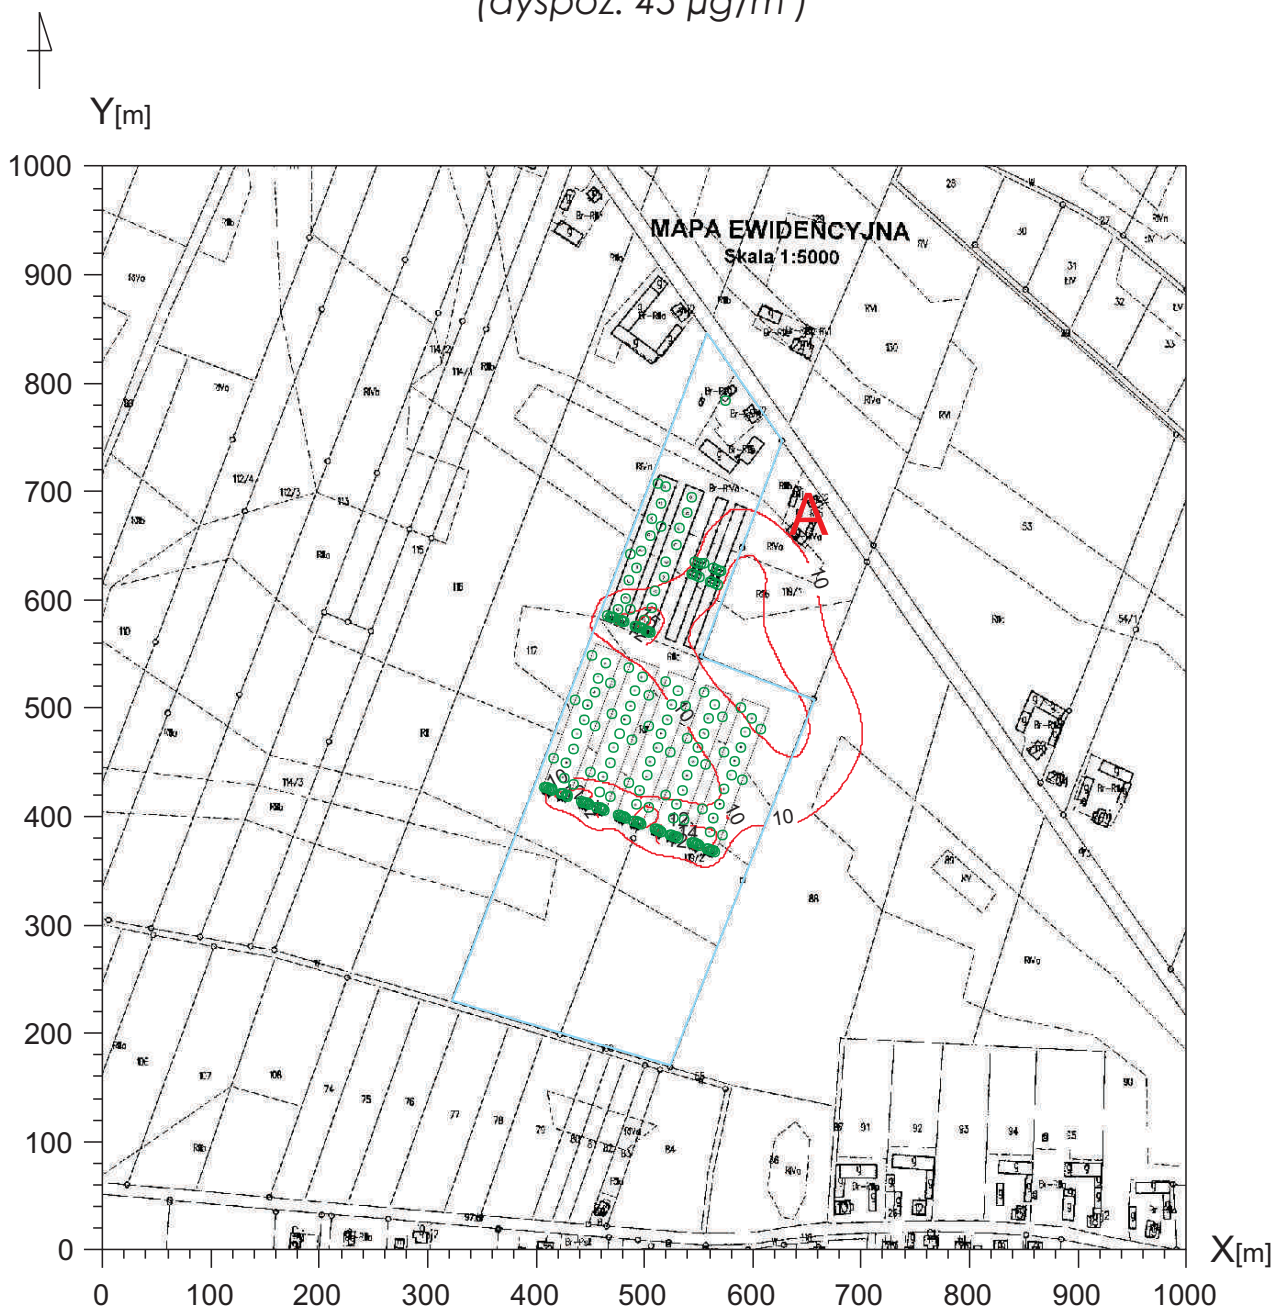


**LEGENDA:**

- - izolinie stężeń
- 50 - wartości stężeń
- - teren inwestycji
- - emitory

A - Budynek na działce 119/1



Izolinie stężeń maksymalnych siarkowodoru,  $\mu\text{g}/\text{m}^3$   
(dopuszcz.  $20 \mu\text{g}/\text{m}^3$ )

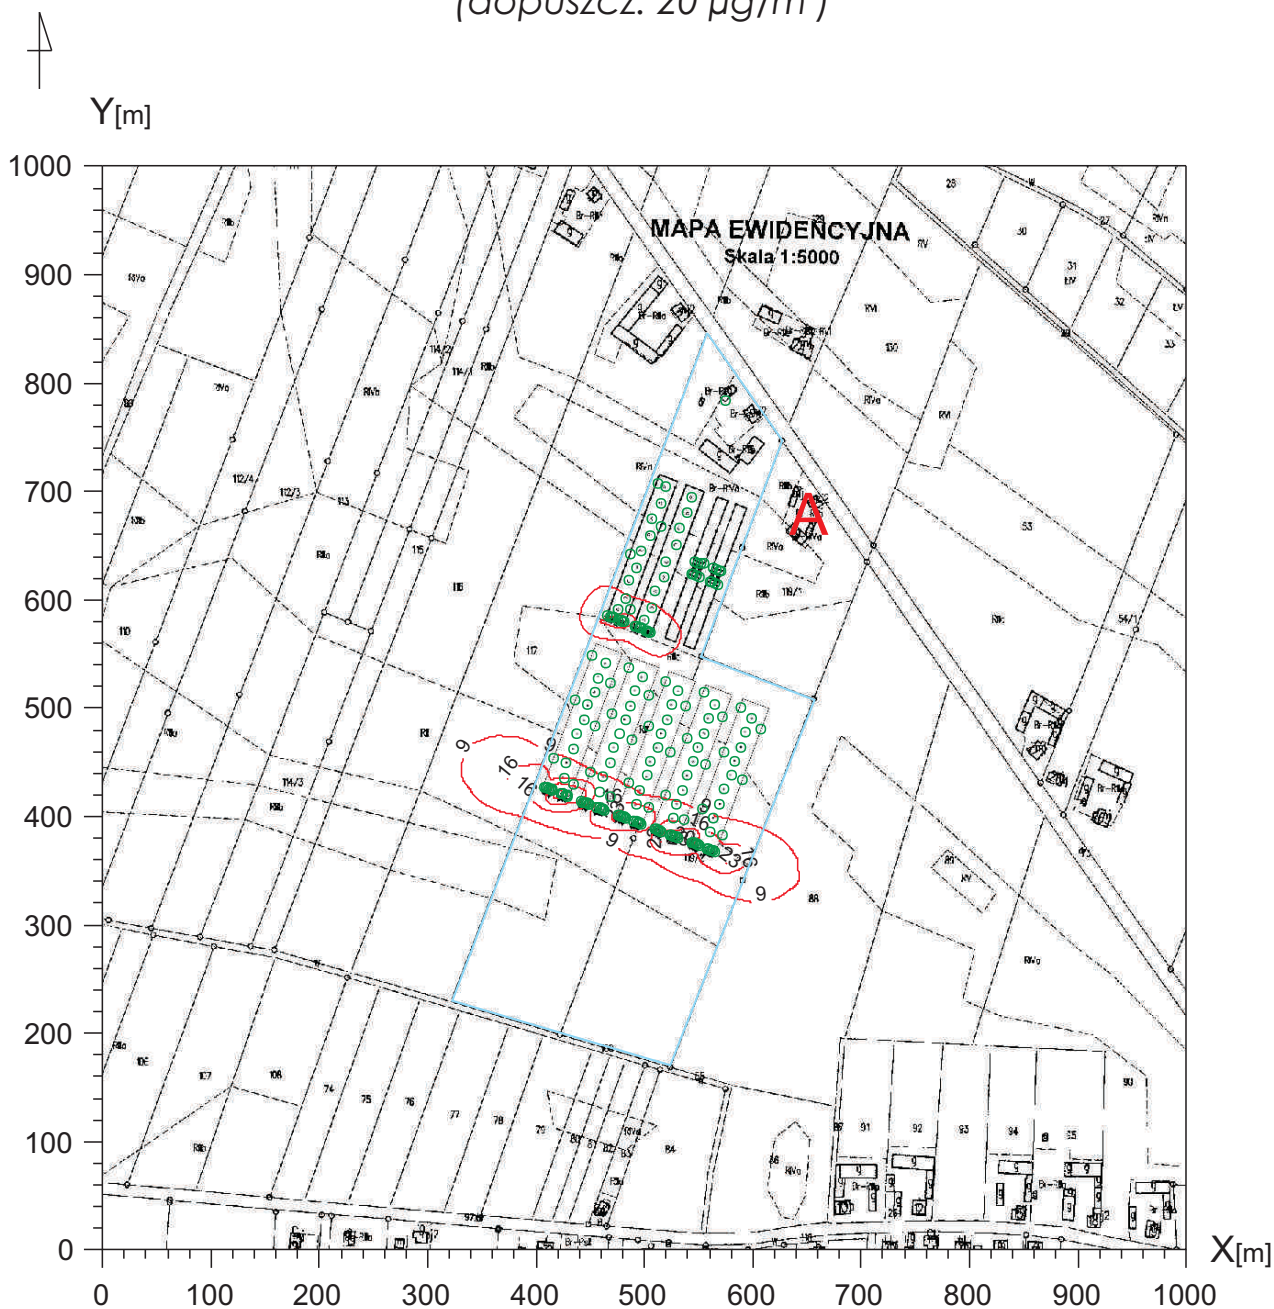


**LEGENDA:**

- - izolinie stężeń
- 50 - wartości stężeń
- - teren inwestycji
- - emitory

A - Budynek na działce 119/1

Izolinie częstości przekroczeń stężeń jednogodzinnych  $20 \mu\text{g}/\text{m}^3$   
siarkowodoru, % (dopuszcz. 0,2%)

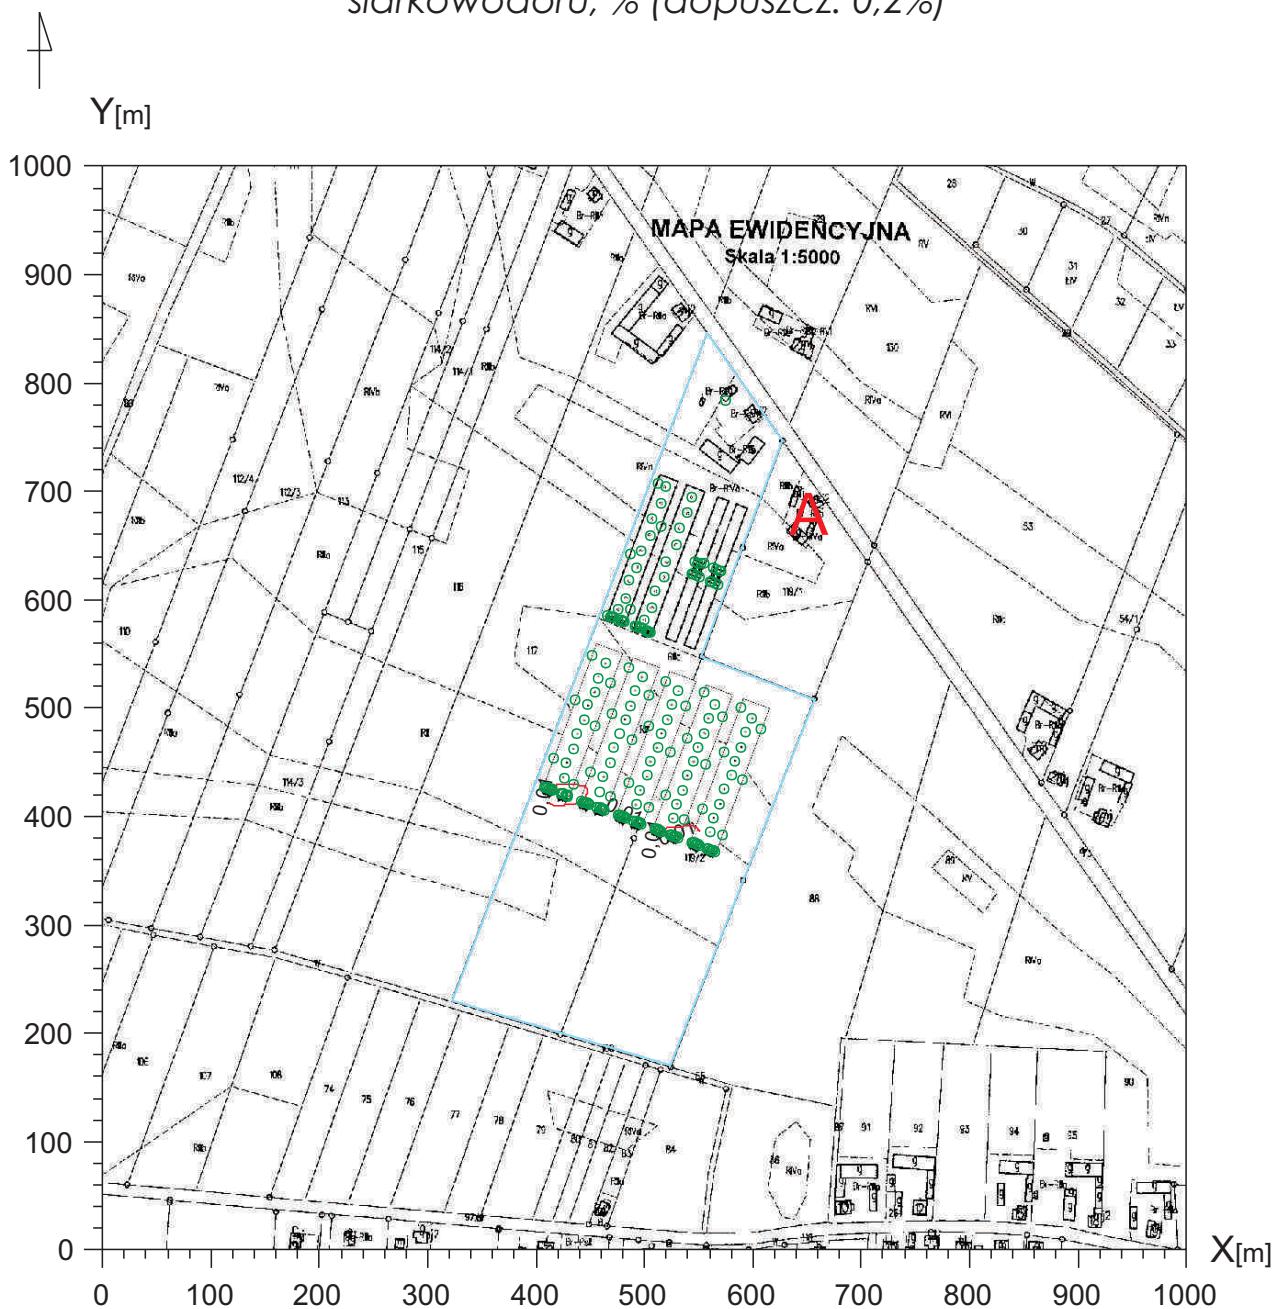


**LEGENDA:**

- - izolinie stężeń
- - wartości stężeń
- - teren inwestycji
- - emitory

A - Budynek na działce 119/1

Izolinie stężeń średnich siarkowodoru,  $\mu\text{g}/\text{m}^3$   
(dyspoz.  $4,5 \mu\text{g}/\text{m}^3$ )

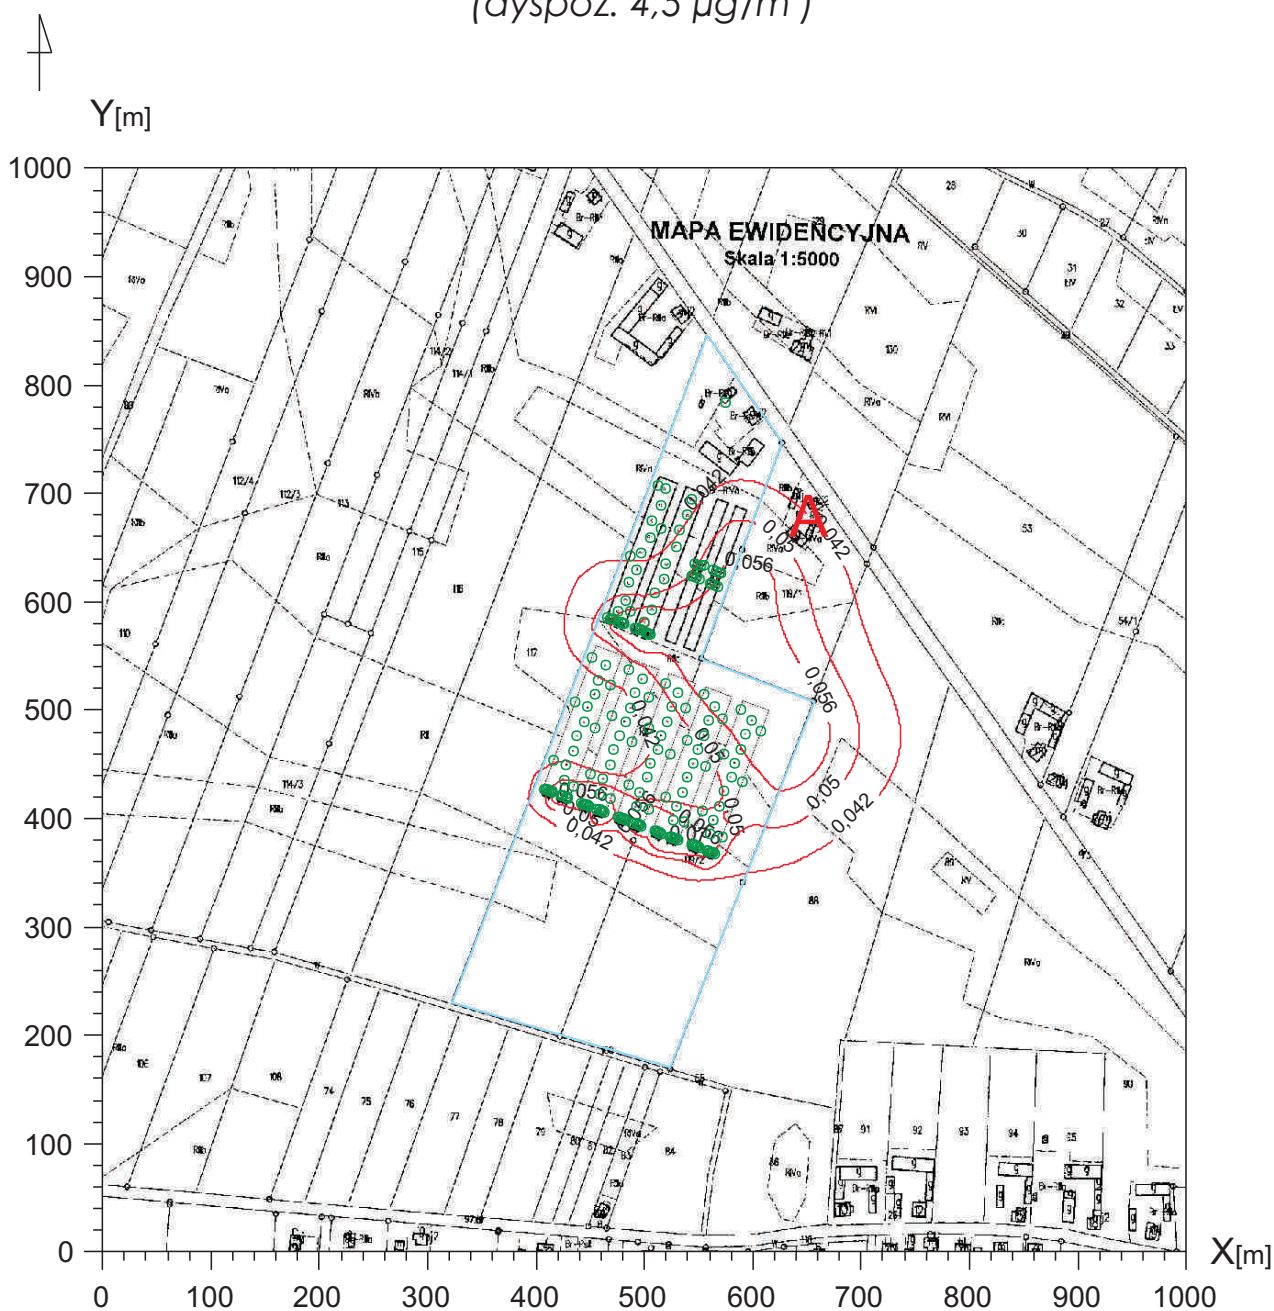

**LEGENDA:**

- - izolinie stężeń
- 50 - wartości stężeń
- - teren inwestycji
- - emitory

A - Budynek na działce 119/1